


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190044** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-02-26	Analys datum 2019-02-26
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2019-02-26	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 4/8 K	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	

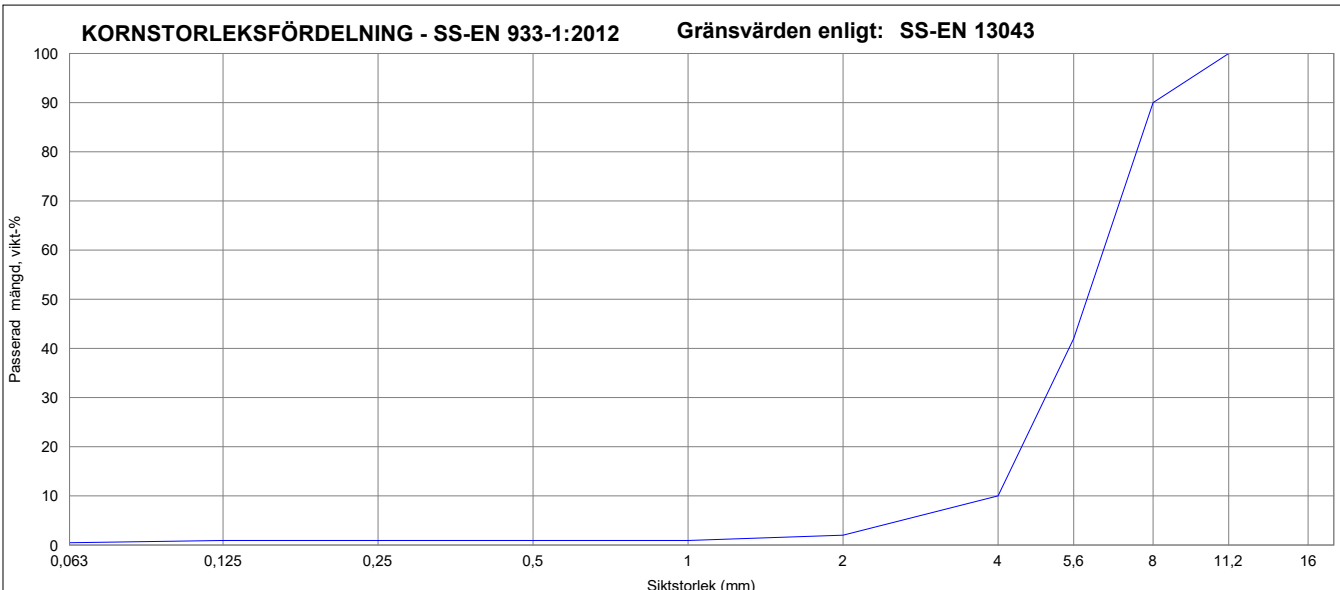

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,5	1	1	1	1	2	10	42	90	100									
Deklarerad	0,5	1	1	1	1	1	9	42	93	100									
Min									85	98	100								
Max	1,0					5	15		99	100									

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	11		Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-02-28
			<i>Stefan Dahllund</i>
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.