



### Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190431** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2019-10-01</b>	Analys datum <b>2019-10-02</b>
<b>Hulivägen 50</b>	Ankomstdatum <b>2019-10-02</b>	ID-nummer
<b>857 35 Sundsvall</b>	Provtagare <b>A.fernström</b>	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Produkt <b>16/22 K</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
Leverantör <b>Åkerigrus AB</b>	Märkning	

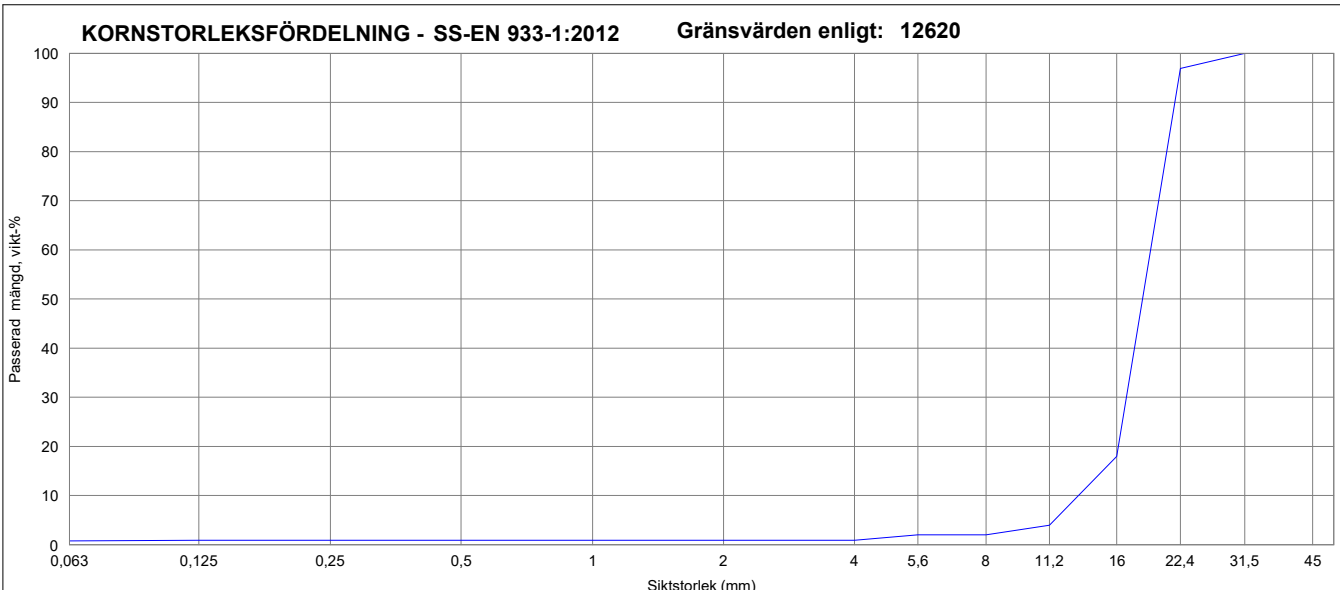

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,7	1	1	1	1	1	1	2	2	4	18	97	100						
Deklarerad	0,6	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15	94	100						
Min												80	98	100					
Max	1,5								5		20	99	100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	8		Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-10-02
			
			Roger Wallin, Laborant
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>